




Кошка, попавшая в распределитель, оставила Ханты-Мансийск без воды

Причиной прекращения подачи воды в нескольких районах Ханты-Мансийска 17 октября стало необычное ЧП – на распределительную подстанцию попала кошка. Как выяснилось, город не был готов к такой внештатной ситуации: в результате отключения электричества окружной центр лишился холодной и горячей воды.

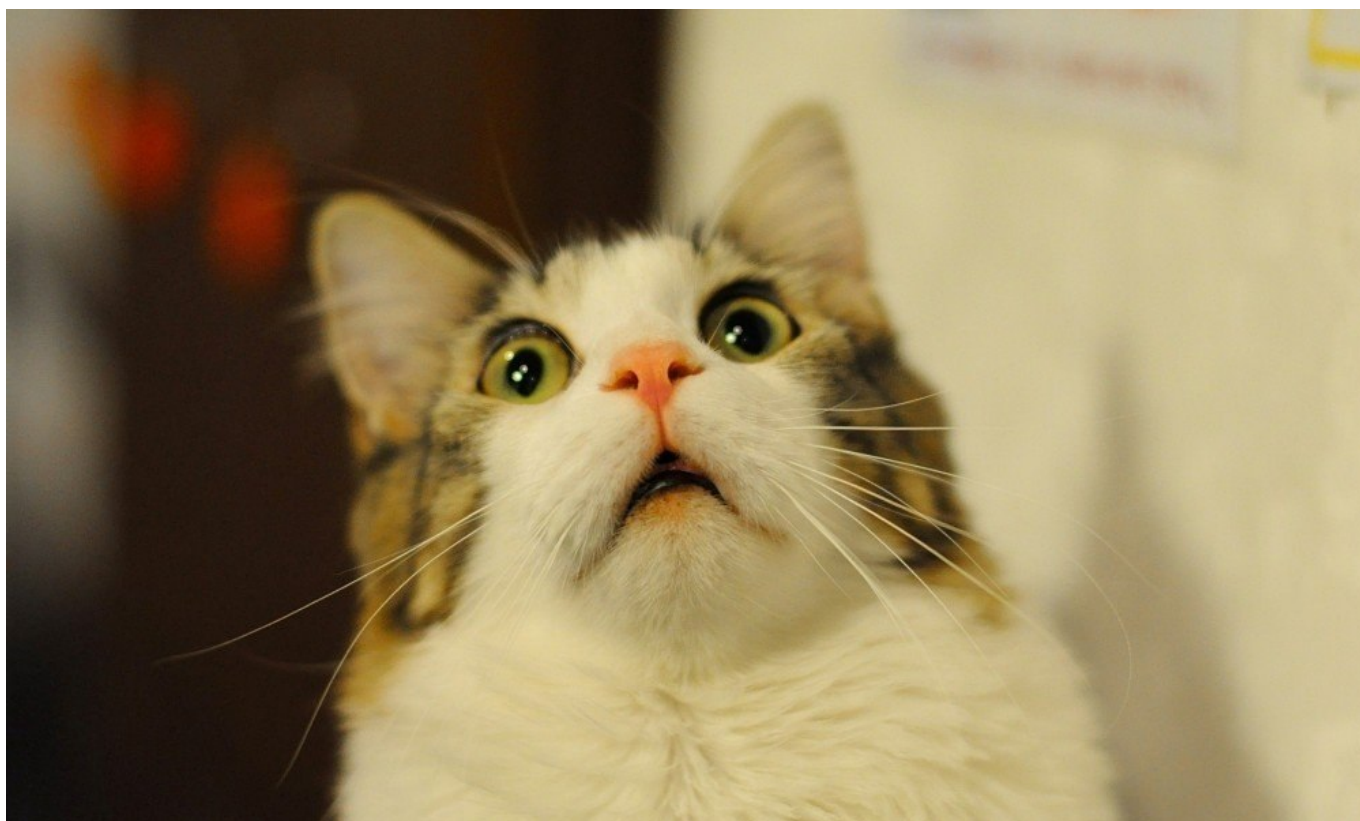

В результате отключения электричества произошла остановка водозабора «Северный». В 11:24 водозабор снова был запущен и в 11:40 водоснабжение города было восстановлено. Из-за понижения давления в водопроводе произошла остановка 34 котельных ОАО «УТС», обеспечивающих горячее водоснабжение. С 11:40 до 11:50 все котельные включились автоматически.